


Wärmebrückennachweis

Prüfbericht: WBN 2022 04 07-AG 03.flx

Produktbeschreibung: ROKA-TOP 2 RG Klinker Schachtbreite 120mm, 365 x 300 mm CLIP

Einbausituation: DIN 4108 Beiblatt 2: 2019 - Bild 283

Skizze:

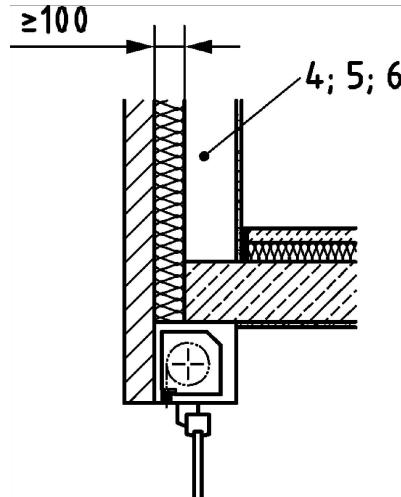

Bewertung:

Die Bestimmung des Wärmebrückenverlustkoeffizienten ψ , des Temperaturfaktors f_{Rsi} , sowie des Wärmedurchgangskoeffizienten U_{sb} des oben aufgeführten Bauanschlusssdetails nach DIN 4108 Bbl. 2 erfolgte gemäß DIN EN ISO 10211 -2 [1] in Verbindung mit DIN EN ISO 10077-2 [2]:2012 und DIN EN ISO 10077-2 [2]:2018.

Da die Obergrenze der DIN 4108 Bbl. 2 in Höhe von ψ Wert = 0,11 W/m*K nicht überschritten wird, und der Temperaturfaktor f_{Rsi} nicht unter 0,7 liegt, ist hier das untersuchte Bauanschlusssdetail mit der o.g. Produktbeschreibung ein Beiblatt-2 gleichwertiges Einbaudetail.

Die Bewertung erfolgte ohne Verstärkungseinlage.

Wertetabelle:

Ergebnisse	Ist -Werte	Soll -Werte
ψ Wert [W/(m*K)]	-0,21	$\leq 0,11$
f_{Rsi} [-]	0,78	$\geq 0,7$
U_{sb} [W/m²K] nach DIN EN ISO 10077-2 [2]:2012	0,44	$\leq 0,85$
U_{sb} [W/m²K] nach DIN EN ISO 10077-2 [2]:2018	0,42	$\leq 0,85$

Gültigkeit:

Laufzeit der Berechnungsnormen.

Veränderungen am Produkt vorgenommen werden.

Zudem gelten die AGBs, welche online auf www.beck-heun.de einsehbar sind.

Wärmebrückennachweis Psi-Wert


Prüfbericht: WBN 2022 04 07-AG 03.flx

Produktbeschreibung: ROKA-TOP 2 RG Klinker Schachtbreite 120mm, 365 x 300 mm CLIP

Einbausituation: DIN 4108 Beiblatt 2: 2019 - Bild 283

Skizze:

Materialien

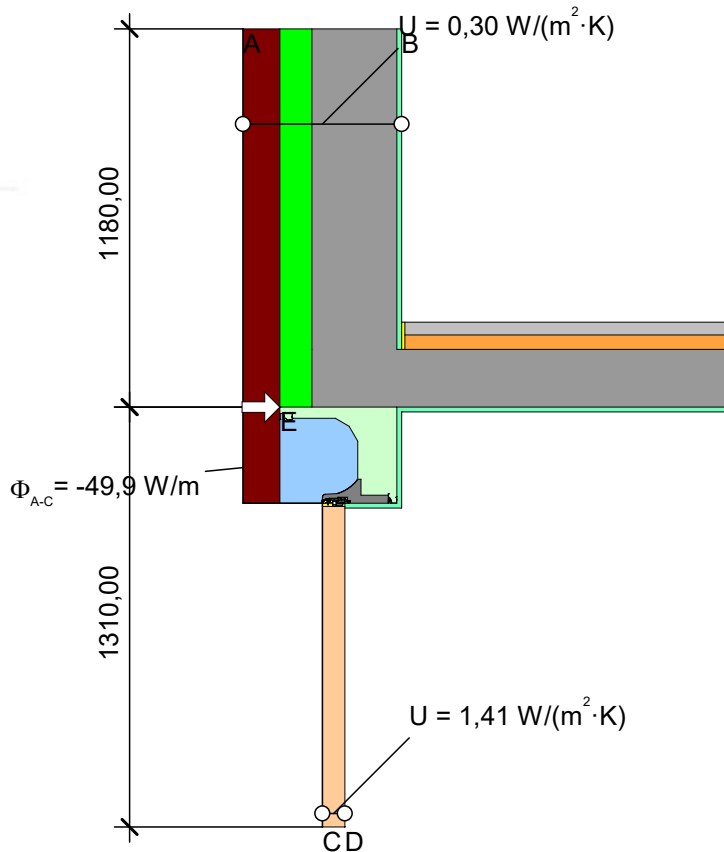

Material	λ [W/(m·K)]	ϵ
Aluminium (Si-Legierungen)	160,000	0,900
Beton armiert (mit 1% Stahl)	2,300	0,900
Dämmung 035	0,035	0,900
Dämmung 040	0,040	0,900
EPS 035	0,035	0,900
Fensterersatzmaske-Standard	0,130	0,900
Hart-Polyvinylchlorid (PVC)	0,170	0,900
Innenputz 0,7	0,700	0,900
Klinker	0,900	0,900
Neopor 032	0,032	0,900
Nicht definiertes Material (1)	0,010	0,900
Stahl	50,000	0,900
Trittschalldämmung	0,035	0,900
Zement-Estrich	1,400	0,900
Leicht belüftete Hohlräume *		
Unbelüftete Hohlräume *		
* EN ISO 10077-2:2017, 6.4.3		

$$\psi_{A-E-C} = \frac{\Phi}{\Delta T} - U_1 \cdot b_1 - U_2 \cdot b_2 = \frac{49,947}{25,000} - 0,304 \cdot 1,180 - 1,412 \cdot 1,310 = -0,210 \text{ W/(m·K)}$$

Randbedingungen

Randbedingung	q [W/m²]	θ [°C]	R [(m²·K)/W]	ϵ
Pis-Innen-Wärmestrom aufwärts	20,000		0,100	
Psi-Aussen, Wand		-5,000	0,040	
Psi-Innen-Wärmestrom abwärts	20,000		0,110	
Psi-Innen-Wärmestrom horizontal	20,000		0,130	
Symmetrie/Bauteilschnitt	0,000			
Epsilon 0,9				0,900

Wärmebrückennachweis fRsi-Wert


Prüfbericht: WBN 2022 04 07-AG 03.flx

Produktbeschreibung: ROKA-TOP 2 RG Klinker Schachtbreite 120mm, 365 x 300 mm CLIP

Einbausituation: DIN 4108 Beiblatt 2: 2019 - Bild 283

Skizze:

Materialien

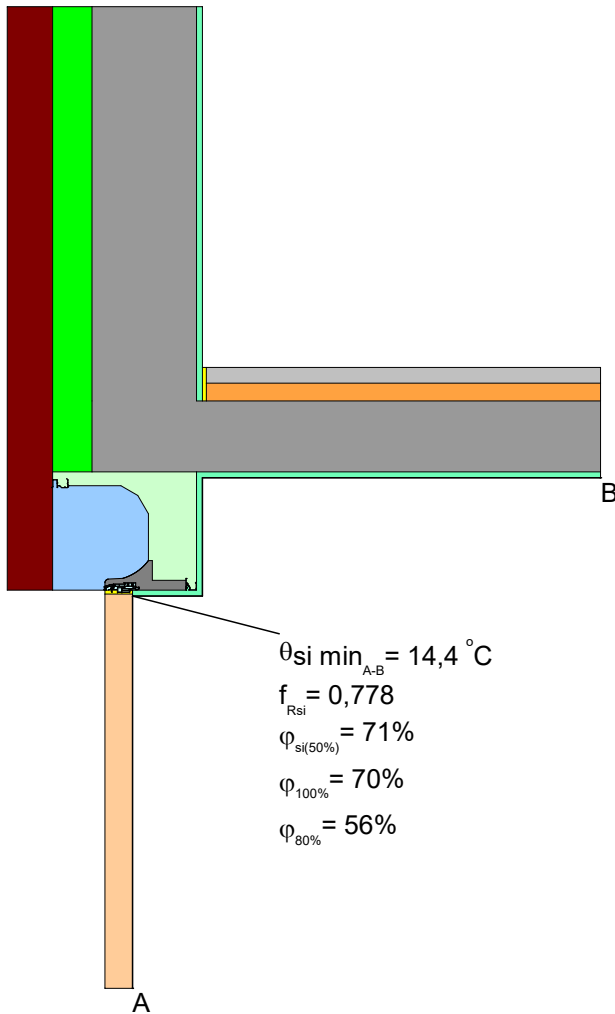

Material	$\lambda[\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})]$	ε
Aluminium (Si-Legierungen)	160,000	0,900
Beton armiert (mit 1% Stahl)	2,300	0,900
Dämmung 035	0,035	0,900
Dämmung 040	0,040	0,900
EPS 035	0,035	0,900
Fensterersatzmaske-Standard	0,130	0,900
Hart-Polyvinylchlorid (PVC)	0,170	0,900
Innenputz 0,7	0,700	0,900
Klinker	0,900	0,900
Neopor 032	0,032	0,900
Nicht definiertes Material (1)	0,010	0,900
Stahl	50,000	0,900
Trittschalldämmung	0,035	0,900
Zement-Estrich	1,400	0,900
Leicht belüftete Hohlräume *		
Unbelüftete Hohlräume *		

* EN ISO 10077-2:2017, 6.4.3

Randbedingungen

Randbedingung	$q[\text{W}/\text{m}^2]$	$\theta[^{\circ}\text{C}]$	$R[(\text{m}^2\cdot\text{K})/\text{W}]$	ε
fRsi-Aussen, Wand, Dach, Fenster, Gauben	-5,000		0,040	
fRsi-Innen-Fensterbereich	20,000		0,130	
fRsi-Innen-Wand, Decke, Boden	20,000		0,250	
Symmetrie/Bauteilschnitt	0,000			
Epsilon 0,9				0,900


Wärmebrückennachweis Usb-Wert

Prüfbericht: WBN 2022 04 07-AG 03.flx

Produktbeschreibung: ROKA-TOP 2 RG Klinker Schachtbreite 120mm, 365 x 300 mm CLIP


Einbausituation: DIN 4108 Beiblatt 2: 2019 - Bild 283

Skizze:

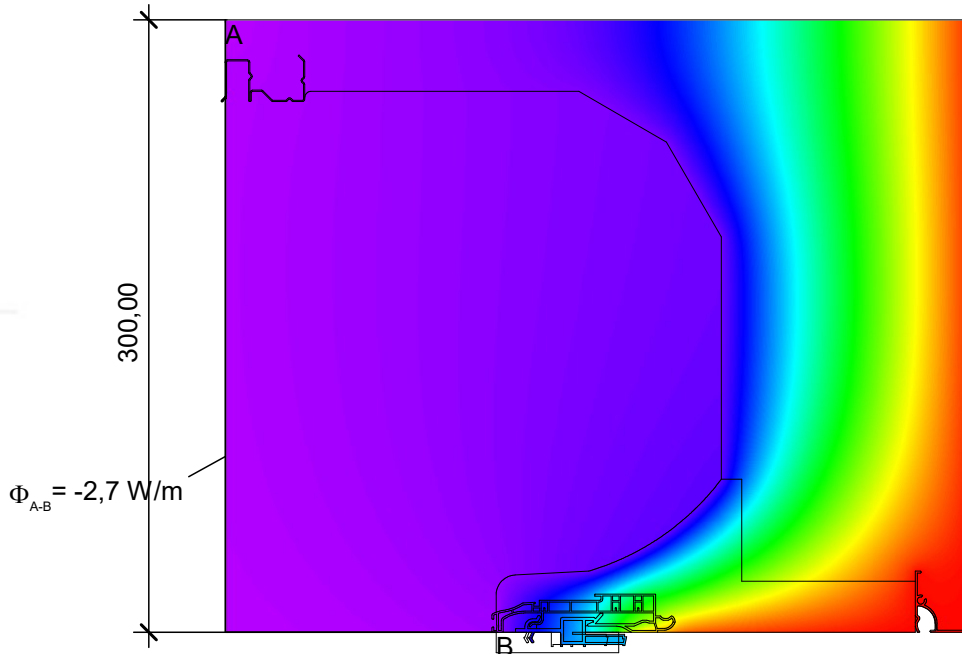

$$U_{SB A-B} = \frac{\Phi}{\Delta T \cdot b} = \frac{2,659}{20,000 \cdot 0,300} = 0,443 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$$

Temperaturfeld



Randbedingungen

Randbedingung	$q[\text{W/m}^2]$	$\theta[^\circ\text{C}]$	$R[(\text{m}^2 \cdot \text{K})/\text{W}]$	ε
■ Aussen Fenster		0,000	0,040	
■ Psi-Innen-Wärmestrom horizontal		20,000	0,130	
■ Symmetrie/Bauteilschnitt	0,000			
■ Epsilon 0,9				0,900


Wärmebrückennachweis Usb-Wert neu

Prüfbericht: WBN 2022 04 07-AG 03.flx

Produktbeschreibung: ROKA-TOP 2 RG Klinker Schachtbreite 120mm, 365 x 300 mm CLIP


Einbausituation: DIN 4108 Beiblatt 2: 2019 - Bild 283

Skizze:

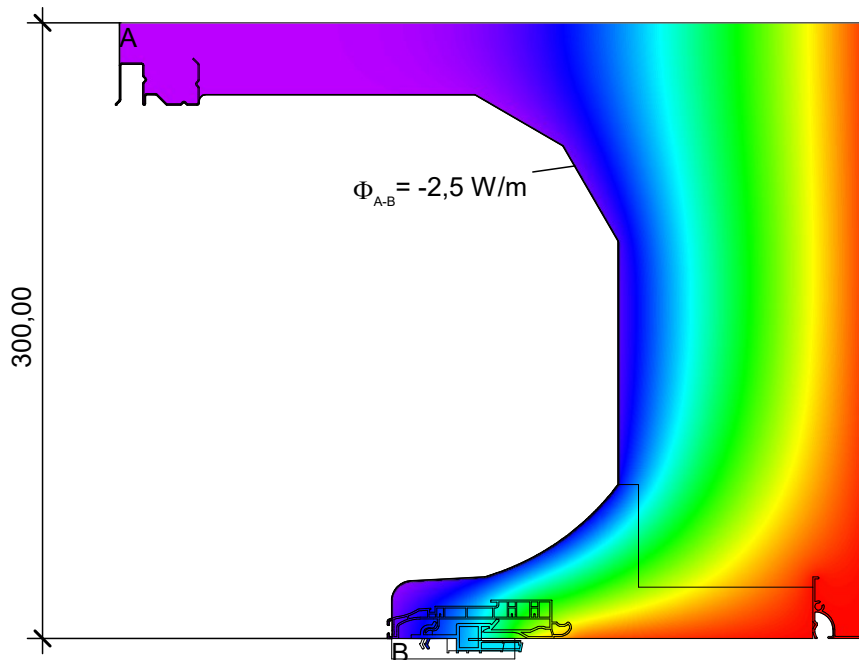

$$U_{SB\ A-B} = \frac{\Phi}{\Delta T \cdot b} = \frac{2,520}{20,000 \cdot 0,300} = 0,420 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$$

Temperaturfeld



Randbedingungen

Randbedingung	q[W/m ²]	θ[°C]	R[(m ² ·K)/W]	ε
■ Aussen Fenster		0,000	0,040	
■ Aussen, leicht belüftete Hohlräume		0,000	0,300	
■ Psi-Innen-Wärmestrom horizontal		20,000	0,130	
■ Symmetrie/Bauteilschnitt	0,000			
■ Epsilon 0,9				0,900